

Abb. 34: **Fallenfänge Schädlinge** (Eklektorfalle) in 4 Anlagen über 5-6 Jahre

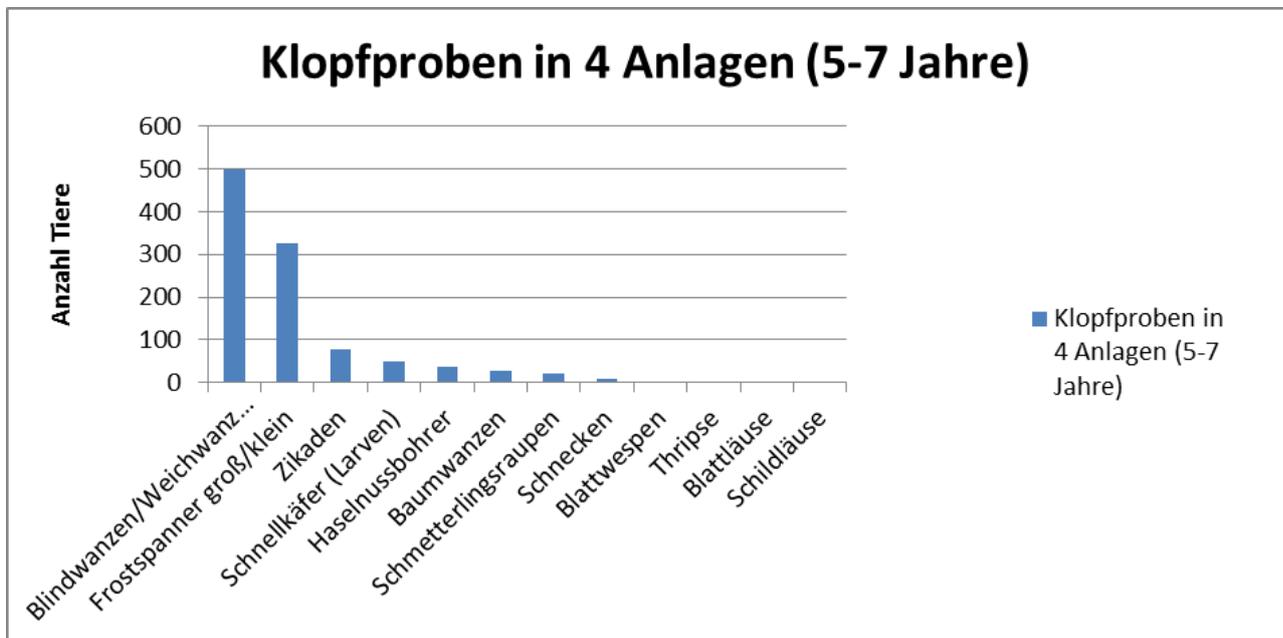


Abb. 35: **Klopfproben Schädlinge** in 4 Anlagen über 5-7 Jahre

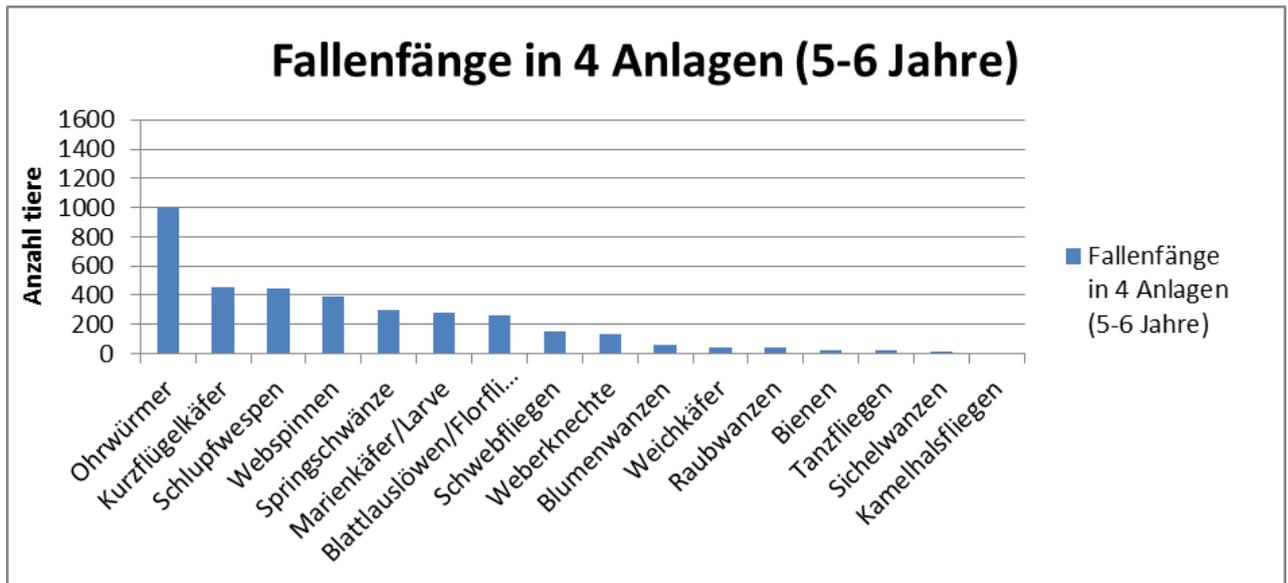


Abb. 36: **Fallenfänge Nützlinge** (Eklektorfalle) in 4 Anlage über 5-6 Jahre

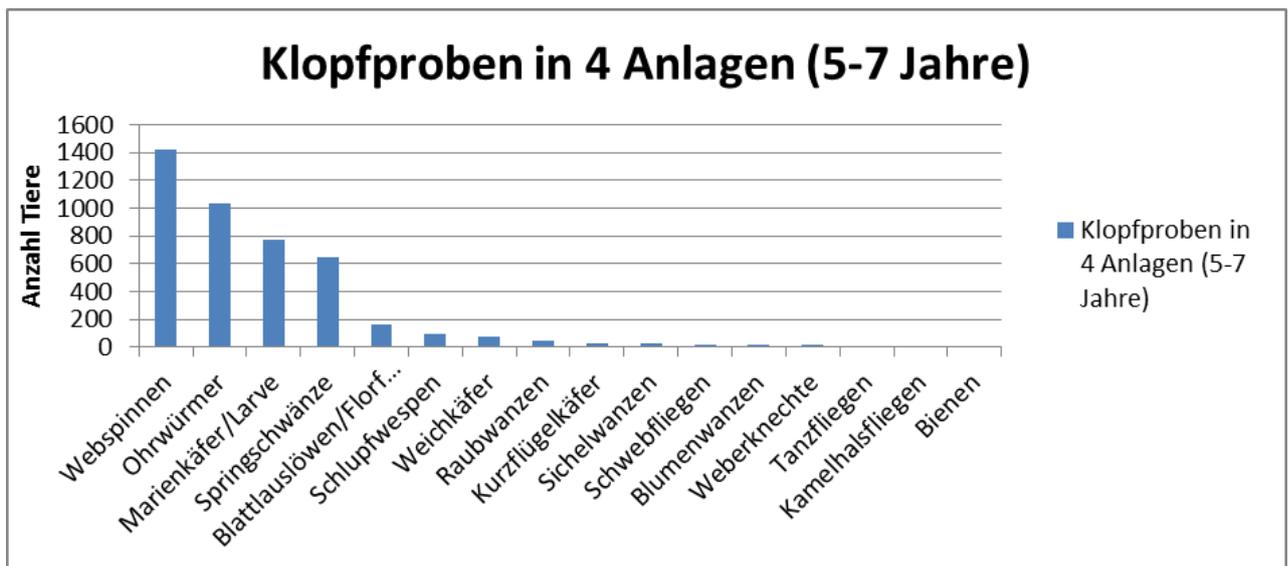


Abb. 37: **Klopfproben Nützlinge** in 4 Anlagen über 5-7 Jahre